



Replaces / Reemplaza / Remplace S1B13263, Rev. 03, 10/2011

Outdoor Wall-Mount Electric Vehicle Charging Station—Installation

Tablero de control y distribución, estación de carga para vehículo eléctrico de montaje en pared para exteriores

Station de recharge pour véhicules électriques à montage mural extérieur

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

Important Safety Instructions

Introduction

The Electric Vehicle (EV) Charging Station is designed to be used only with an SAE J1772 compatible electric vehicle.

Precautions

Instrucciones de seguridad importantes

Introducción

La estación de carga para vehículo eléctrico (EV) ha sido diseñada para usarse únicamente con un vehículo eléctrico compatible con las especificaciones de la norma SAE J1772.

Precauciones

Directives de sécurité importantes

Introduction

La station de recharge pour véhicules électriques (VE) est conçue pour être employée uniquement avec un véhicule électrique ayant la compatibilité SAE J1772.

Précautions

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Read all instructions before using this product.
- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Do not use this product if the enclosure is broken, cracked, open, or shows any other indication of damage.
- Do not change electric vehicle connector.
- Follow wiring instructions as marked on the equipment.
- Ensure that the ambient temperature rating printed on the product nameplate is not exceeded.
- Follow grounding instructions given on page 3.
- For use only with Electric Vehicles where ventilation is not required.
- This equipment has arcing or sparking parts that must not be exposed to flammable vapors. This equipment must be located at least 18 in. (460 mm) above grade.
- To reduce the risk of fire, replace only with same type and ratings of fuse.
- Do not use or modify this device to be portable. This device is to be used as permanently mounted equipment only.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Asegúrese de leer todas las instrucciones de este producto antes de usarlo.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA y NOM-029-STPS.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- No utilice este producto si el gabinete está roto, quebrado, abierto o hay indicación de otro daño.
- No cambie el conector del vehículo eléctrico.
- Siga las instrucciones de conexión de los cables como se ha marcado en del equipo.
- Asegúrese de que no se exceda la gama de temperatura ambiente especificada en la placa de datos del producto.
- Siga las instrucciones de puesta a tierra detalladas en la página 3.
- Para uso con vehículos eléctricos que no requieran ventilación.
- Este equipo contiene piezas que pueden producir arco o chispas que no deben ser expuestas a vapor inflamable. Este equipo debe colocarse por lo menos 460 mm (18 pulgadas) por encima del nivel del piso.
- Para reducir el riesgo de incendio, sustituya los fusibles únicamente con unos del mismo tipo y valor nominal.
- No utilice ni modifique este dispositivo para ser portátil. Este dispositivo debe usarse únicamente como equipo montado permanentemente.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Lire toutes les directives avant d'utiliser ce produit.
- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
- Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- N'utilisez pas ce produit si le coffret est brisé, fissuré, ouvert ou montre d'autres signes d'endommagement.
- Ne changez pas le connecteur du véhicule électrique.
- Suivre les directives de câblage telles que marquées sur de l'appareil.
- S'assurer que la valeur nominale de la température ambiante imprimée sur la plaque signalétique ne soit pas dépassée.
- Suivre les directives de mise à la terre données à la page 3.
- Pour l'utilisation avec les véhicules électriques pour lesquels une ventilation n'est pas requise.
- Cet appareil contient des pièces produisant des arcs ou des étincelles qui ne doivent pas être exposées à des vapeurs inflammables. Cet appareil doit être placé à au moins 460 mm (18 po) au-dessus du sol.
- Pour réduire le risque d'incendie, remplacez uniquement par un fusible des mêmes type et valeur nominale.
- N'utilisez pas ou ne modifiez pas ce dispositif pour le rendre portable. Ce dispositif doit seulement être utilisé en tant qu'appareil monté de façon permanente.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

Installation

Turn off power feeding branch circuit before installing the electric vehicle charging station. Use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.

Preparation**Power Requirements**

- Input Voltage: 208–240 Vac (See Figure 3 on page 4.)
- Input Current: 30 A
- Frequency: 60 Hz
- Feeder Circuit Breaker: **two-pole, non-GFI, 40 A**

NOTE: A ground fault circuit interruptor (GFCI) circuit breaker will override the automatic GFCI reset function built into the charging station.

NOTE: Use AWG 8 copper or aluminum wire rated 90 degrees C or higher.

1. Install the branch circuit as required by local electrical codes.
2. Cut hole in enclosure with a hole saw or knockout punch.

NOTE: If entering above live parts a raintight fitting is required. If entering at the bottom, route supply wiring on the right side of the enclosure.

3. Mount the electric vehicle charging station so that bottom of box is at least eighteen in. (460 mm) above grade.
4. In order to maintain 3R rating attach external mounting brackets (A, Figure 1) (part number NSYAEFPFXSC, provided) to the box. Mount to the wall using four 1/4 in. dia. (minimum) steel bolts.

Instalación

Desconecte la alimentación del circuito derivado antes de instalar la estación de carga del vehículo eléctrico. Utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.

Preparación**Requisitos de la alimentación**

- Tensión de entrada: 208–240 V~ (vea la figura 3 en la página 4.)
- Corriente de entrada: 30 A
- Frecuencia: 60 Hz
- Interruptor automático alimentador: **dos polos, sin GFI, 40 A**

NOTA: Un interruptor automático con GFCI anulará la función automática de restablecimiento del GFCI incorporada en la estación de carga.

NOTA: Utilice conductores de cobre o aluminio de 8,37 mm² (8 AWG) adecuados para 90 °C o temperaturas más altas.

1. Instale el circuito derivado según las especificaciones de los códigos eléctricos locales.
2. Haga los agujeros en el gabinete empleando una sierra para hacer agujeros o un punzonado de discos removibles.

NOTA: Si los cables serán introducidos por la parte superior (por encima de partes vivas), será necesario instalar un accesorio a prueba de lluvia. Si los cables de alimentación serán introducidos por la parte inferior, diríjalos por el lado derecho del gabinete.

3. Monte la estación de carga para vehículo eléctrico de manera que la parte inferior de la caja se encuentre por lo menos 457 mm (18 pulg) por encima del nivel del piso.
4. Para mantener una clasificación de 3R instale los soportes de montaje (A, figura 1) externos (NSYAEFPFXSC, incluidos) en la caja. Monte la unidad a la pared usando cuatro tornillos de acero de 6,35 mm (¼ pulg) de diámetro como mínimo.

Installation

Couper toute alimentation vers le circuit de dérivation avant d'installer la station de recharge pour véhicules électriques. Utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.

Préparation**Exigences d'alimentation**

- Tension d'entrée : 208–240 V~ (voir la figure 3 à la page 4.)
- Courant d'entrée : 30 A
- Fréquence : 60 Hz
- Disjoncteur d'alimentation : **bipolaire, sans GFI (interrupteur de circuit sur défaut à la terre), 40 A**

REMARQUE : Un disjoncteur de circuit sur défaut à la terre, ICDT (GFCI) supplantera la fonction automatique de réarmement du GFCI intégrée dans la station de recharge.

REMARQUE : Utiliser du fil de calibre 8 AWG en cuivre ou aluminium classé 90 degrés C ou plus.


1. Installer le circuit de dérivation comme requis par les codes d'électricité locaux.
2. Découper un trou dans le coffret à l'aide d'une scie-cloche ou d'un poinçon pour débouchures.

REMARQUE : Si l'entrée est faite au-dessus de pièces sous tension, un raccord étanche à la pluie est requis. Si l'entrée est faite à la partie inférieure, acheminer le câblage d'alimentation sur le côté droit du coffret.

3. Monter la station de recharge pour véhicules électriques de sorte que le bas du coffret se trouve au moins à 460 mm (18 po) du sol.
4. Pour maintenir une classification 3R, attacher des supports de montage externes (A, figure 1) (NSYAEFPFXSC, fournis) au coffret. Fixer au mur à l'aide de boulons en acier de 6,35 mm (1/4 po) de diamètre (minimum).

Figure / Figura / Figure 1 : Mounting Configurations / Configuraciones de montaje / Configurations de montage

Wall mount unit with RFID shown /
Unidad de montaje en pared con RFID /
Unité fixée au mur représentée avec le
dispositif RFID

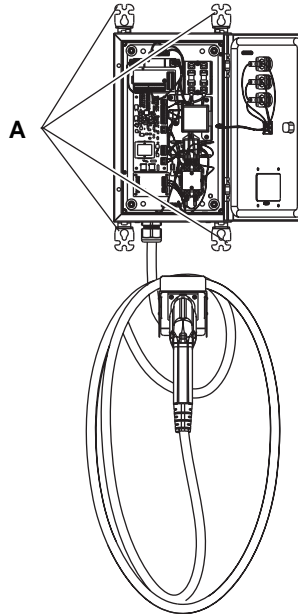

Grounding

This product must be connected to a grounded, metal, permanent wiring system; or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the product.

Conexión a tierra

Este producto deberá estar conectado a un sistema de alambrado permanente puesto a tierra en metal, o un conductor de conexión a tierra del equipo debe ser tendido con los conductores del circuito y conectado a la terminal de puesta a tierra del equipo o a un conductor en el producto.

Mise à la terre

Ce produit doit être raccordé à un système de câblage permanent mis à la terre, en métal, ou un conducteur de m.à.l.t. de l'appareil doit être acheminé avec les conducteurs du circuit et raccordé à la borne de m.à.l.t. de l'appareil ou à un fil conducteur sur le produit.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

HEAT AND FIRE DAMAGE

Follow the torque requirements specified on the fuse holder label and back cover.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.

DAÑO POR CALENTAMIENTO E INCENDIO

Observe los requisitos de par de apriete especificados en la etiqueta del portafusibles y en la cubierta trasera.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

DOMMAGE CAUSÉ PAR LA CHALEUR ET LE FEU

Observez les exigences de couple de serrage spécifiées sur l'étiquette du porte-fusible et l'arrière du couvercle.

Si cette directive n'est pas respectée, cela peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Wiring

1. Wire the dedicated branch circuit to the charging station as shown. Either of the two grounding bars may be used. See Figure 2.
2. Tighten the terminals. See torque values on label attached to door.
3. Close the door and lock using the supplied handle. Remove and retain handle.

Alambrado

1. Conecte los cables del interruptor automático derivado dedicado a la estación de carga como se ilustra. Cualquiera de las dos barras de puesta a tierra puede ser usada. Vea la figura 2.
2. Apriete las terminales. Consulte la etiqueta adherida a la puerta para obtener los valores de par de apriete.
3. Cierre la puerta y bloquee con la palanca provista. Desmonte y conserve la palanca.

Câblage

1. Câbler le circuit de dérivation dédié à la station de recharge comme illustré. N'importe laquelle des deux barres de mise à la terre peut être utilisée. Voir la figure 2.
2. Serrer les bornes. Voir les valeurs de couple de serrage sur l'étiquette placée sur la porte.
3. Fermer la porte et la verrouiller à l'aide de la poignée fournie. Retirer la poignée et la mettre de côté.

Outdoor Wall-Mount Electric Vehicle Charging Station—Installation

Tablero de control y distribución, estación de carga para vehículo eléctrico de montaje en pared para exteriores

Station de recharge pour véhicules électriques à montage mural extérieur

S1B13263

Rev. 04, 10/2016

4. Align the holes in the top of the white trim to the studs on top of the enclosure and slide trim into place.

NOTE: Press on the bottom of the white trim to snap into place.

5. Using two screws, provided, secure the trim to the bottom of enclosure.

4. Alinee los agujeros en la parte superior del marco blanco con los pernos en la parte superior del gabinete y deslice el marco hasta colocarlo en su lugar.

NOTA: Presione en la parte inferior del marco para encajalo en su lugar.

5. Con los dos tornillos (incluidos) sujete el marco en la parte inferior del gabinete.

4. Aligner les trous au haut de la garniture blanche avec les goujons sur le dessus du coffret et glisser la garniture en place.

REMARQUE : Appuyer sur le bas de la garniture blanche pour emboîter en place.

5. À l'aide de deux vis fournies, fixer la garniture au bas du coffret.

Figure / Figura / Figure 2 : Charging Station Wiring / Alambrado de la estación de carga / Câblage de la station de recharge


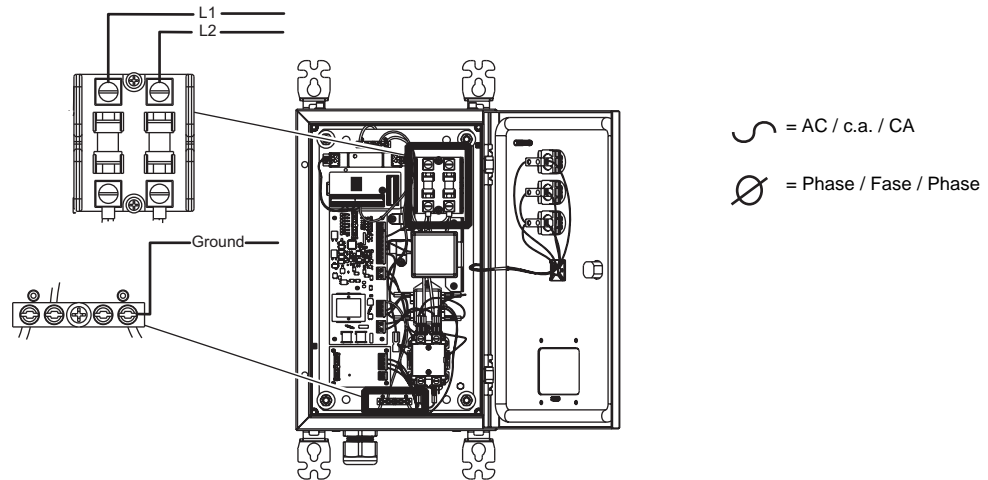


Figure / Figura / Figure 3 : Wiring Diagram / Diagrama de alambrado / Schéma de câblage

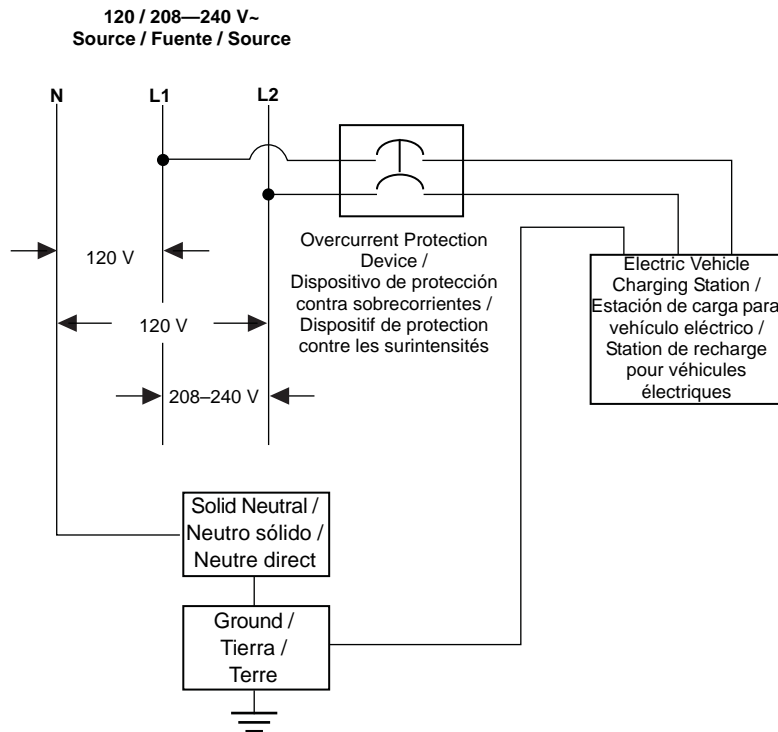

Cable Holder Mounting

1. Install the cable holder below or next to the charging station.

NOTE: The bottom of the cable holder should be mounted so that the connector is stored between twenty-four inches (610 mm) and forty-eight inches (1219 mm) above grade.

2. Mount to wall using four holes, provided, and appropriate mounting hardware, not provided. See (A) Figure 4.
3. Coil the cable around the cable holder and plug the connector into the dock.

NOTE: To avoid damage, always coil the cable on the cable holder and plug the connector into the dock when not in use.

Montaje del portacables

1. Instale el portacables debajo o junto a la estación de carga.

NOTA: La parte inferior del portacables deberá montarse de manera que el conector se encuentre entre 610 mm (24 pulgadas) y 1219 mm (48 pulgadas) por encima del nivel del piso.

2. Monte a la pared en los cuatro agujeros (provistos) y los herrajes de montaje apropiados (no provistos). Vea la figura 4 (A).
3. Enrolle el cable alrededor del portacables y enchufe el conector en el acoplamiento.

NOTA: Para evitar daños, siempre enrolle el cable en el portacables y enchufe el conector en el acoplamiento cuando no los esté usando.

Montage d'un porte-câble


1. Installer le porte-câble sous la station de recharge ou près de celle-ci.

REMARQUE : Le bas du porte-câble doit être monté de sorte que le connecteur se trouve placé entre 610 mm (24 po) et 1219 mm (48 po) du sol.

2. Monter sur un mur en utilisant quatre trous, fournis, et la quincaillerie de montage appropriée, non fournie. Voir la figure 4 (A).
3. Enrouler le câble sur le porte-câble et brancher le connecteur sur la station.

REMARQUE : Pour éviter tout endommagement, toujours enrouler le câble sur le porte-câble et brancher le connecteur sur la station quand l'appareil n'est pas utilisé.

Figure / Figura / Figure 4 : Cable Holder / Portacables / Porte-câble

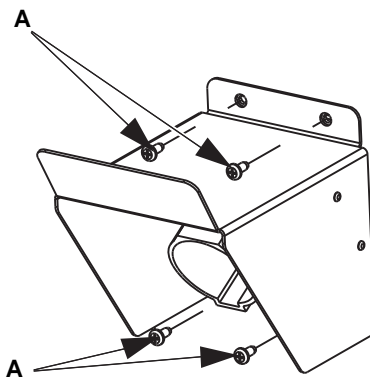

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER		
<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment. • Do not use this product if there is any damage to the Electric Vehicle cable. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. • No utilice este producto si está dañado el cable del vehículo eléctrico. <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension. • N'utilisez pas ce produit si le câble du véhicule électrique semble endommagé. <p>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</p>

Energizing the Charging Station

1. Turn on the branch circuit breaker that feeds the charging station.
2. When energized, the power indicator will glow green. See Figure 5.

NOTE: Refer to Owner's Guide (S1B19342) for Operation and Troubleshooting.

Energización de la estación de carga

1. Energice el interruptor automático derivado que alimenta a la estación de carga.
2. Cuando está energizada, el indicador de encendido estará iluminado en verde. Vea la figura 5.


NOTA: Consulte la guía de usuario (S1B19342) para obtener información sobre su funcionamiento y diagnóstico de problemas.

Mise sous tension de la station de recharge

1. Mettre sous tension le disjoncteur de dérivation qui alimente la station de recharge.
2. À la mise sous tension, le voyant d'alimentation brillera vert. Voir la figure 5.

REMARQUE : Se reporter au guide du propriétaire (S1B19342) pour le fonctionnement et le dépannage.

Figure / Figura / Figure 5 : Indicators / Indicadores / Indicateurs

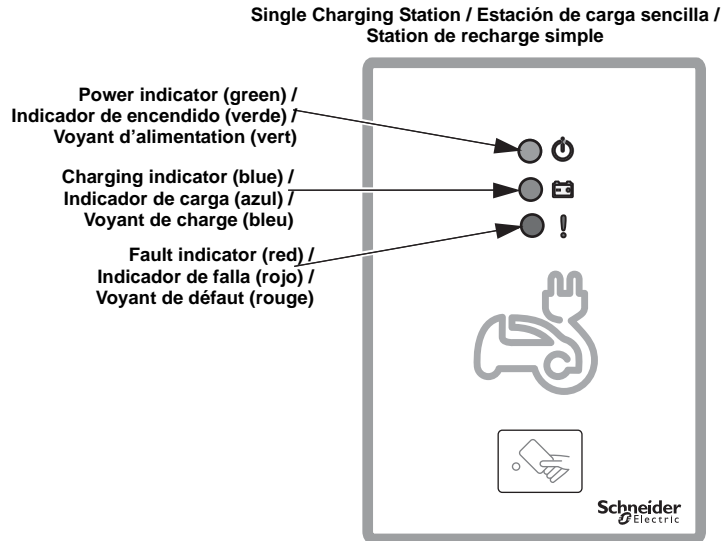

Hand-Held Programming Device

Changing the Personal Identification Number (PIN)

Dispositivo de programación portátil

Cómo cambiar el número de identificación personal (PIN)

Dispositif de programmation portatif

Modification du numéro d'identification personnel (NIP)

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER		
<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</p> <ul style="list-style-type: none"> Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC</p> <ul style="list-style-type: none"> Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil. Coupez l'alimentation de l'appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension. <p>Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.</p>

Re-Setting the PIN when the Current PIN is Unknown

1. Turn off all power to the charging station. Be certain to follow appropriate lockout/tagout procedures to ensure that power remains disconnected.

NOTE: Open the door and use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off before proceeding.

Reconfiguración del PIN cuando el PIN actual no se conoce

1. Desenergice la estación de carga. Asegúrese de seguir los procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetado para confirmar que la alimentación permanece desconectada.

NOTA: Abra la puerta y utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo antes de proceder.


Reprogrammation du NIP lorsque le NIP en cours n'est pas connu

1. Mettre la station de recharge hors tension. Prendre soin de suivre les procédures appropriées d'interverrouillage et d'étiquetage pour être sûr que l'alimentation reste coupée.

REMARQUE : Ouvrir la porte et utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de continuer.

- | | | |
|--|--|---|
| 2. Connect jumper J1 on the RFID control module. See Figure 6. | 2. Conecte el puente J1 en el módulo de control RFID. Vea la figura 6. | 2. Raccorder le cavalier J1 sur le module de contrôle RFID. Voir la figure 6. |
|--|--|---|

Figure / Figura / Figure 6 : Connecting Jumper / Conectando el puente / Raccordement du cavalier

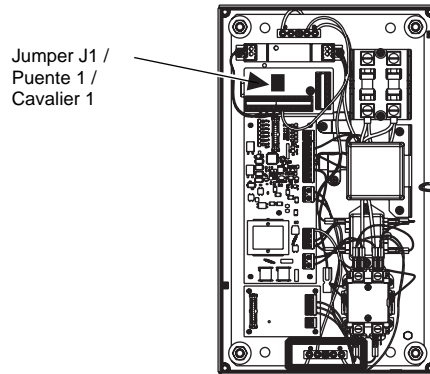

- | | | |
|--|---|--|
| <p>3. Close the door and re-connect all power to the charging station.</p> <p>4. Wait at least ten seconds, during which the RFID will continue to beep.</p> <p>5. Disconnect all power from the charging station. Be certain to follow appropriate lockout/tagout procedures to ensure that power remains disconnected.</p> <p>NOTE: Open the door and use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off before proceeding.</p> | <p>3. Cierre la puerta y vuelva a energizar la estación de carga.</p> <p>4. Espere por lo menos diez segundos durante los cuales el módulo RFID continuará sonando.</p> <p>5. Desenergice la estación de carga. Asegúrese de seguir los procedimientos apropiados de bloqueo/etiquetado para confirmar que la alimentación permanece desconectada.</p> <p>NOTA: Abra la puerta y utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo antes de proceder.</p> | <p>3. Fermer la porte et remettre la station de recharge sous tension.</p> <p>4. Attendre au moins dix secondes, pendant lesquelles le module RFID continue à émettre des bips.</p> <p>5. Mettre la station de recharge hors tension. Prendre soin de suivre les procédures appropriées d'interverrouillage et d'étiquetage pour être sûr que l'alimentation reste coupée.</p> <p>REMARQUE : Ouvrir la porte et utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée avant de continuer.</p> |
| <p>6. Remove jumper J1 from the RFID control module.</p> <p>7. Place the jumper—on only one pin—of J1 for storage.</p> <p>8. Close the door and connect all power to the charging station.</p> <p>9. The PIN has now been reset to the default value (1234).</p> <p>NOTE: Resetting the PIN does not affect the card database.</p> | <p>6. Retire el puente J1 del módulo de control RFID.</p> <p>7. Coloque el puente (solamente en una espiga) de J1 para almacenarlo.</p> <p>8. Cierre la puerta y energice la estación de carga</p> <p>9. El PIN ahora ya sido restablecido en el valor por omisión (1234).</p> <p>NOTA: La reconfiguración del PIN no afecta la base de datos de la tarjeta.</p> | <p>6. Retirer le cavalier J1 du module de contrôle RFID.</p> <p>7. Pour l'entreposage, placer le cavalier J1 sur une seule broche.</p> <p>8. Fermer la porte et mettre la station de recharge sous tension.</p> <p>9. Le NIP a été maintenant reprogrammé à la valeur par défaut (1234).</p> <p>REMARQUE : La reprogrammation du NIP n'affecte pas la base de données de la carte.</p> |

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric and Square D are trademarks and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries, and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Schneider Electric USA, Inc.

800 Federal Street
Andover, MA 01810 USA
888-778-2733
www.schneider-electric.us

Solamente el personal calificado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Schneider Electric y Square D son marcas comerciales y propiedad de Schneider Electric SE, sus filiales y compañías afiliadas. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Importado en México por:

Schneider Electric México, S.A. de C.V.

Av. Ejercito Nacional No. 904
Col. Palmas, Polanco 11560 México, D.F.
55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric et Square D sont des marques commerciales et la propriété de Schneider Electric SE, ses filiales et compagnies affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Schneider Electric Canada, Inc.

5985 McLaughlin Road
Mississauga, ON L5R 1B8 Canada
800-565-6699
www.schneider-electric.ca